


zostawnik nr 11 do zapotrzebowania

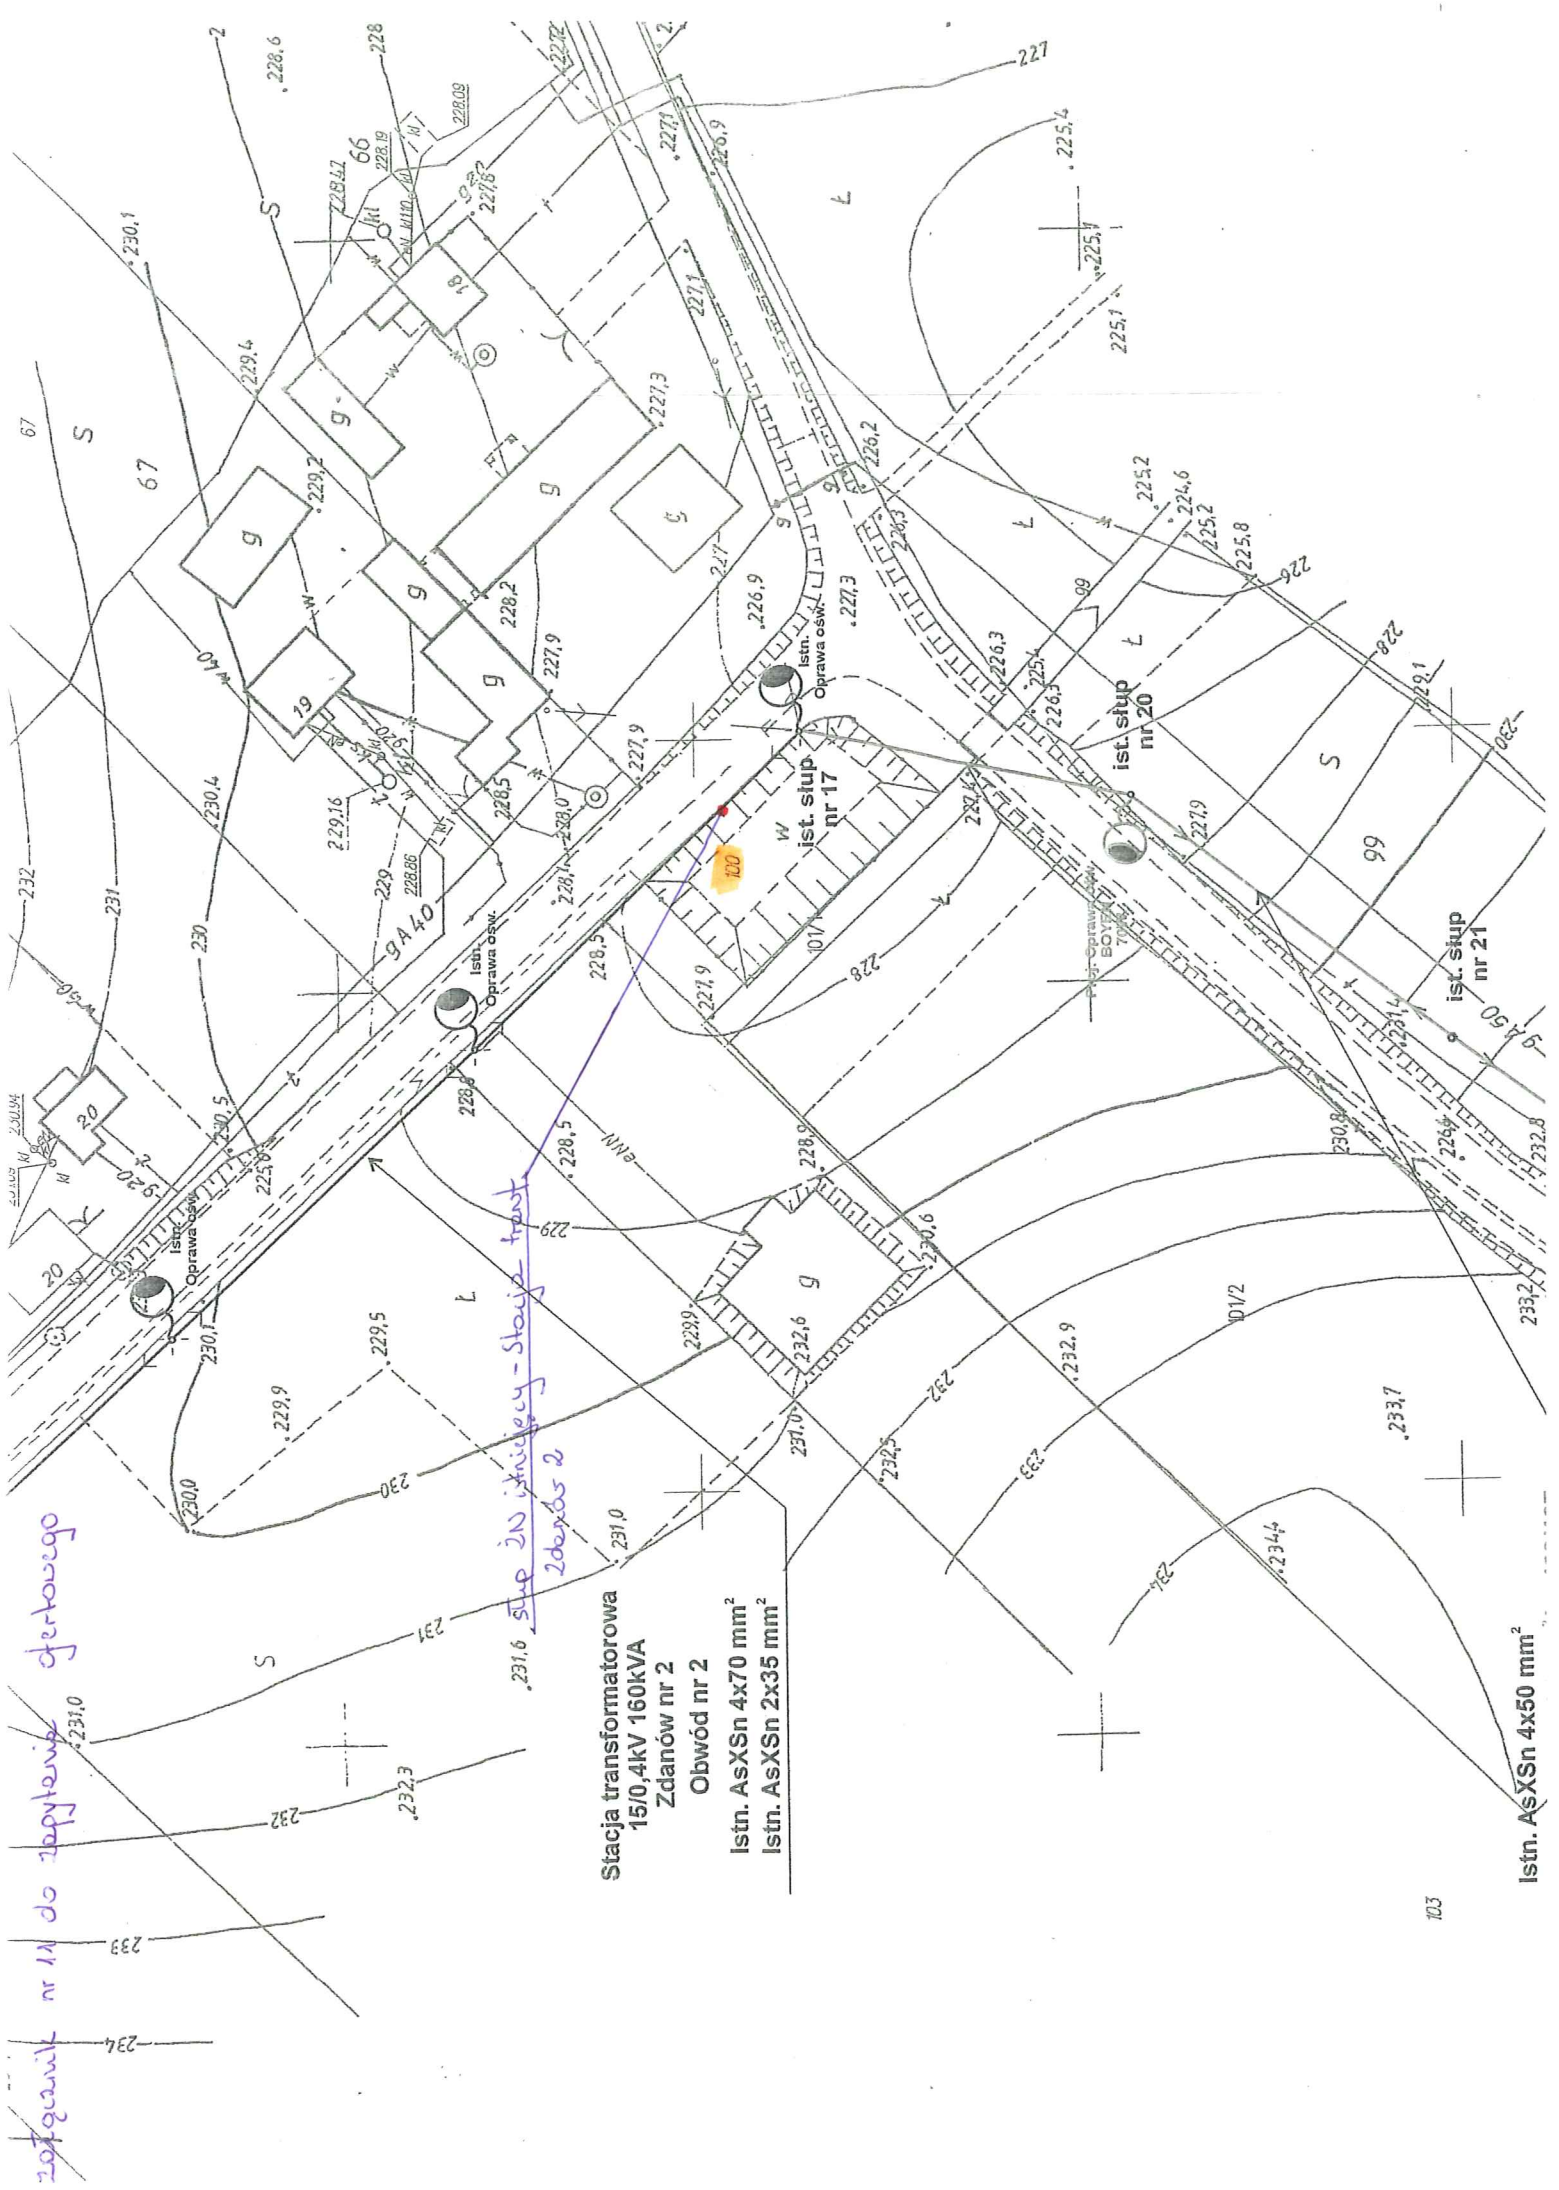

stupa 20 istniejący - Stajnia trzost  
Zdany 2

Stacja transformatorowa  
15/0,4kV 160kVA  
Zdanów nr 2  
Obwód nr 2  
Istn. AsXSn 4x70 mm<sup>2</sup>  
Istn. AsXSn 2x35 mm<sup>2</sup>

Istn. AsXSn 4x50 mm<sup>2</sup>